# SPECIFICHE / SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| CAMPO DI REGOLAZIONE / REGULATION RANGE | 5 - 35° C |
| DIFFERENZIALE / DIFFERENTIAL | 0.2 K |
| RISOLUZIONE / RESOLUTION | 0.1° C |
| PRECISIONE / ACCURACY | +/- 0.3° C |
| USCITA RELE' / RELAY OUTPUT | 8(3.5)A/250 Vac |
| GRADO DI PROTEZIONE / DEGREE OF PROTECTION | IP20 |
| ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY | N° 2*1.5 V ALKALINE BATTERIES AAALR03 |

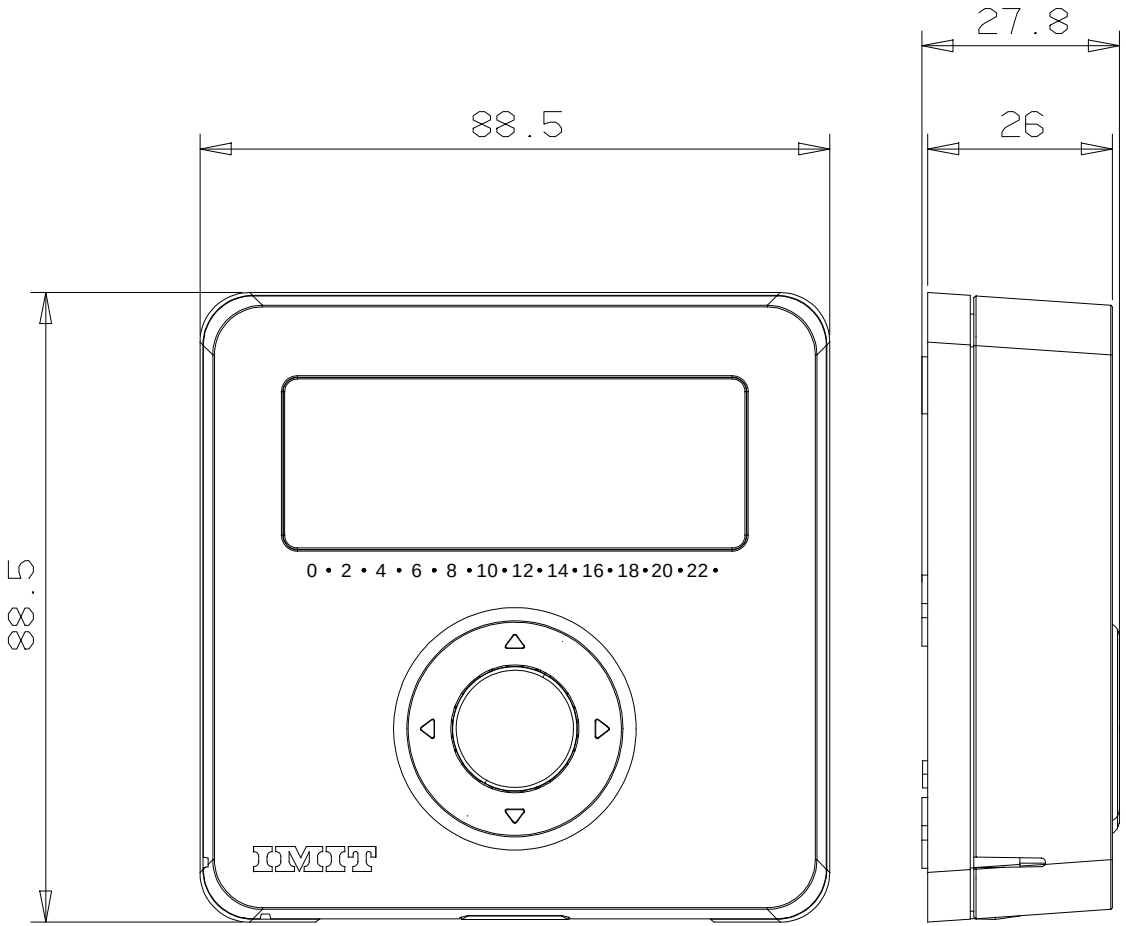


| Peso grezzo | Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B | | | | | | | Lunghezza lato minore | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso finito | GRUPPO | da 0 a < 6 | da 6 a < 30 | da 30 a < 120 | da 120 a < 315 | da 315 a < 1000 | da 1000 a ≤ 2000 | OLTRE 2000 | da 0 a < 10 | da 10 a < 50 | da 50 a ≤ 100 | OLTRE 100 |
| | A | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' |
| Progetto N° PROJ0026 | B | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | | | | |
| | C | ±0.2 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | | | | |

Diseg. | Verif. A.CALDERONI 22/04/15

Scala 1.5:1 | Sost. il | dal | Disegno/Codice 578121

IMIT CONTROL SYSTEM

Denominaz. TECHNO DPT DAILY PROGRAMMABLE THERMOSTAT

A3

Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d' autore

Verificato | Modificato | Data | Mod. num. | Mod.